

No : C-21-2161-R1

Katılımcı : HASEL PANO İNŞ. TAAH. ve TİC. LTD. ŞTİ.

İmalatçı : HASEL PANO İNŞ. TAAH. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Ürün Tanımı : 2000 A ACB GİRİŞLİ ALÇAK GERİLİM ve DAĞITIM PANOSU

Teknik Veri : I_n : 1600 A, I_{cw} : 40 kA/1sn (Ana Bara), I_{cw} : 25 kA/1sn (Toprak&Nötr)

Test Standardı : TS EN IEC 61439-1:2021, TS EN IEC 61439-2:2020

Konu : TEST SONUCU (OLUMLU)

Uygulanan Test(ler) : Yalıtkan Malzemelerin Anormal Isıya ve Dahili Elektrik Etkilerinden Kaynaklanan Yangına Dayanıklılığının Doğrulanması, Yalıtma Aralıkları & Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunlukları, Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma ve Koruma Devrelerinin Bütünlüğü, Anahtarlama Elemanlarının ve Bileşenlerinin Birleştirilmesi, Dahili Elektriksel Devreler ve Bağlantılar, Harici İletkenler İçin Bağlantı Uçları, Dielektrik Özellikler, Sıcaklık Artışın Doğrulanması, Kısa Devre Dayanım Dayanıklılığı, Mekanik Çalışma


Test Rapor Numarası : 21-2161-R1-N1-1

Sertifika Tarihi : 24.02.2022


Deney Sorumlusu
Cem AKDOĞAN



Laboratuvar Müdürü
Ata Gürül İRSLANLI

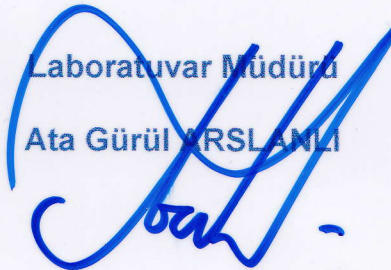

Sertifika detaylarını karekod ile kontrol edebilirsiniz.
You can check the certificate details via QR code.



www.lvt.com.tr